

ER 60 VZC-2

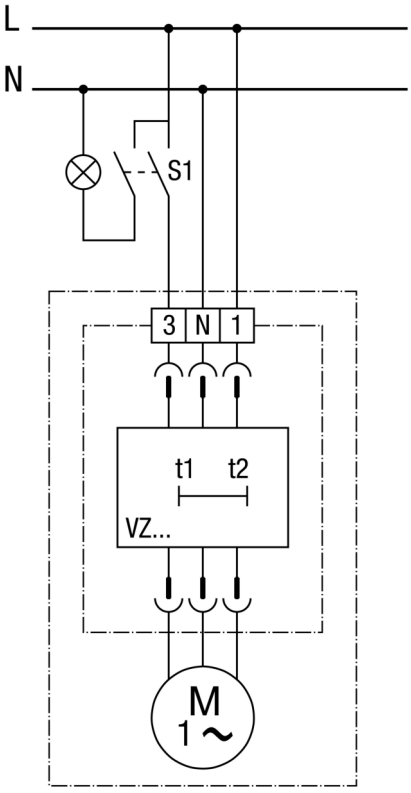

S1 Ein (nach 0-150 s)
S1 Aus (Nachlaufzeit 1,5-24 min)
Bei Verwendung eines 1-poligen Schalters können Rückspannungen auftreten. Kombination mit einem X2-Kondensator notwendig!

ER 60 VZC-2


Schaltungsvariante 1

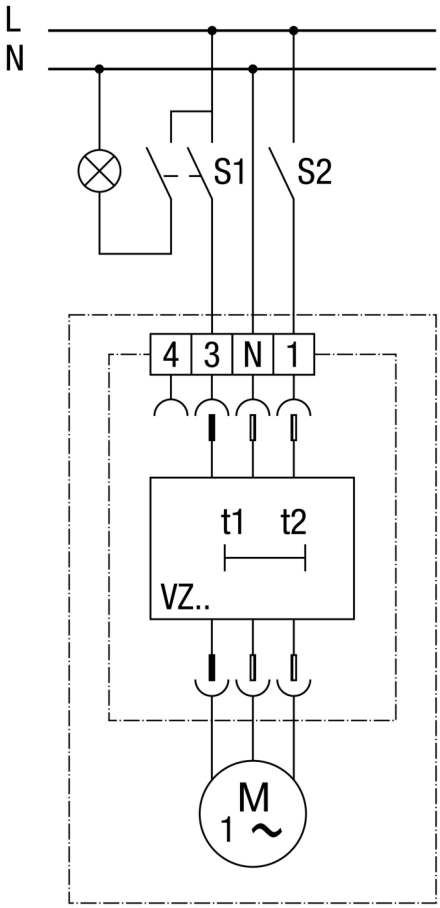

S1 und S2 Ein (nach 0-150 s)
S1 Aus (Nachlaufzeit 1,5-24 min)
Der Ventilator kann zusätzlich mit Schalter S2, unabhängig von der Raumbeleuchtung, ausgeschaltet werden.
Bei Verwendung eines 1-poligen Schalters können Rückspannungen auftreten. Kombination mit einem X2-Kondensator notwendig!

ER 60 VZC-2

Schaltungsvariante 2

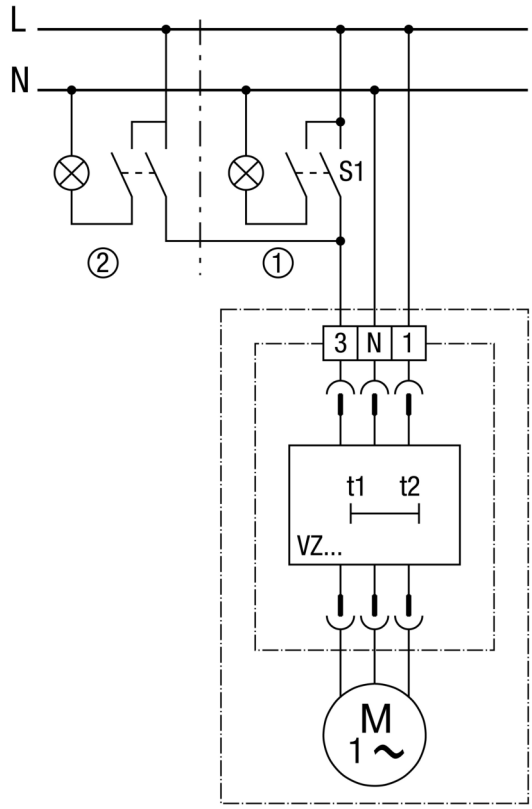

S1 oder S2 Ein (nach 0-150 s)
S1 Aus (Nachlaufzeit 1,5-24 min)
Nach dem Ausschalten des zuletzt wirksamen Schalters läuft der Ventilator ca. 15 Minuten nach.
① Hauptraum
② Zweitraum
Bei Verwendung eines 1-poligen Schalters können Rückspannungen auftreten. Kombination mit einem X2-Kondensator notwendig!